




Управляющее напряжение 230 V~



Низкое напряжение

Модуль смесителя MM10

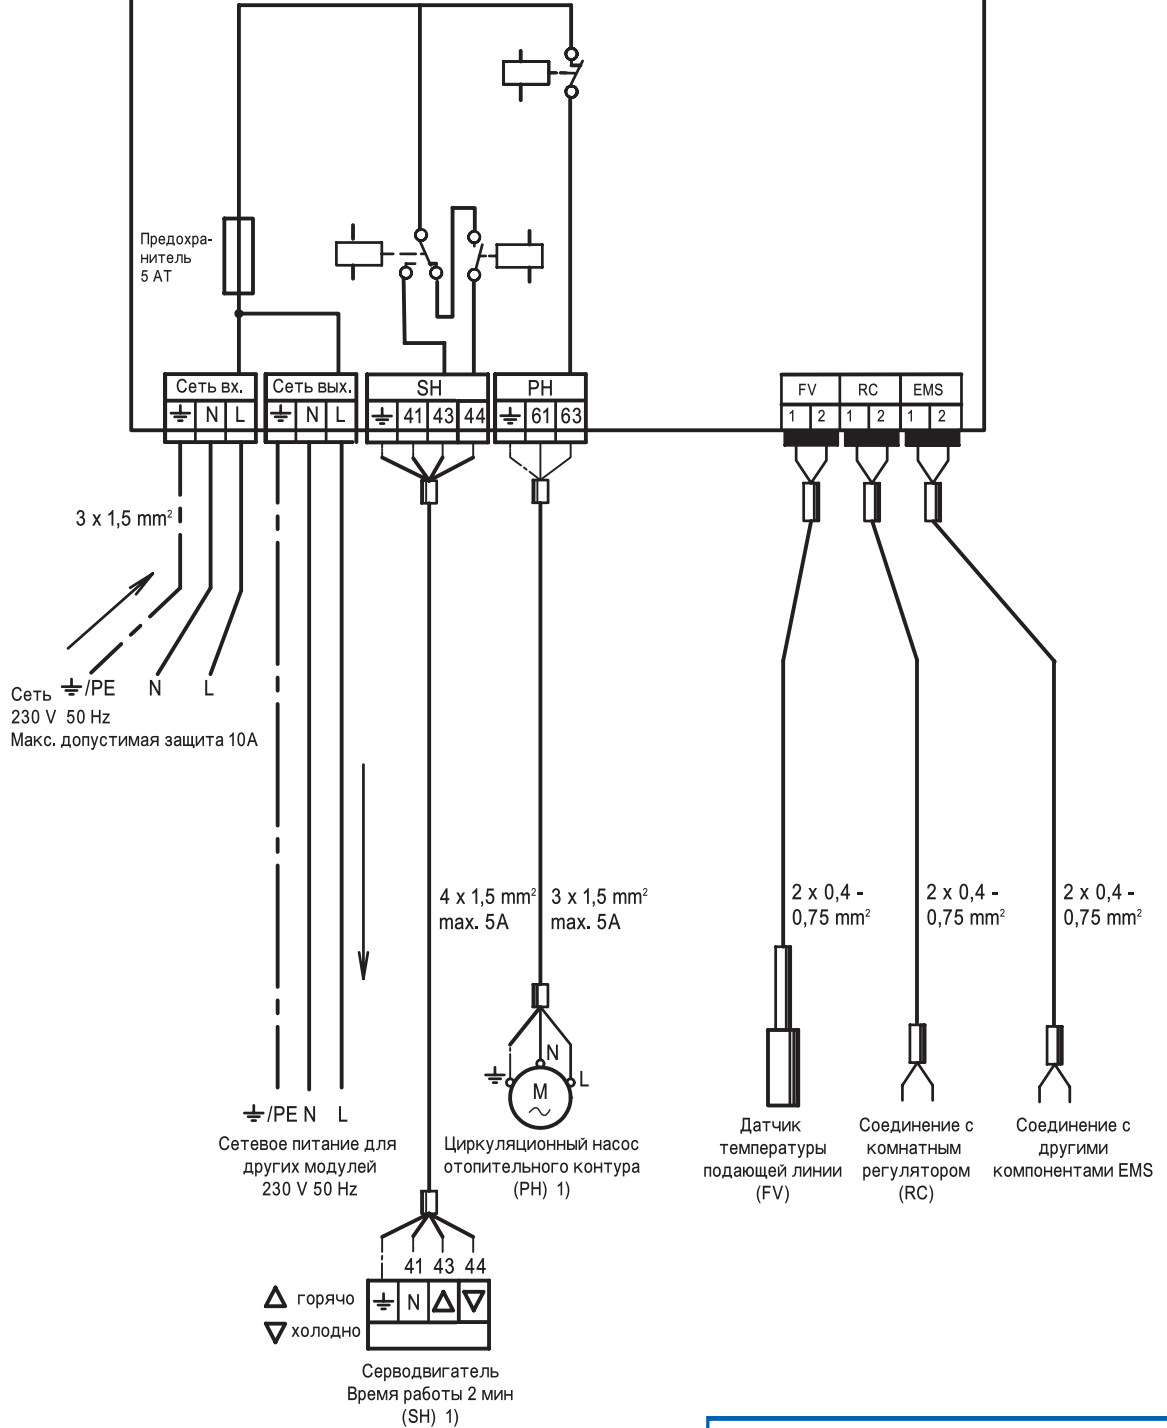

Примечание!
 Все подключения, установку предохранителей, главного выключателя, аварийного выключателя и все защитные мероприятия выполнять в соответствии с местными предписаниями. Внимание! Защитный желто-зеленый провод нельзя использовать в качестве провода цепи управления. При подключении соблюдайте соответствие фаз. Не используйте штекер с заземляющим контактом.

1) Суммарный ток не должен превышать 5 А

Офіційний партнер Бuderус Україна з продажу, монтажу, сервісу ТЕТАН Інженерні Системи

вул. Здолбунівська 7-А, м. Київ, Україна
 тел./факс: +380 (44) 362 33 00
 email: info@tetan.ua

tetan.ua

